PIANTA PIANO ATRIO/MEZZANINO

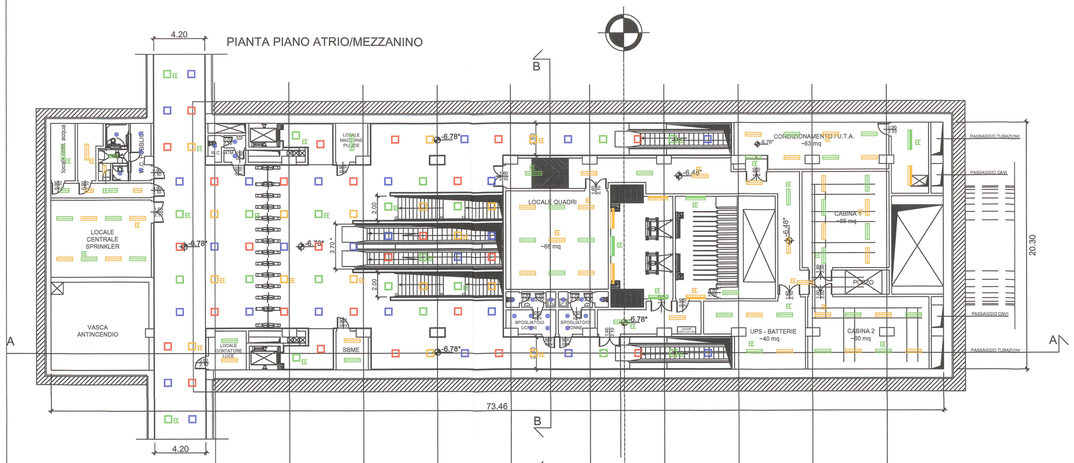

PIANTA PIANO SOTTOBANCHINE

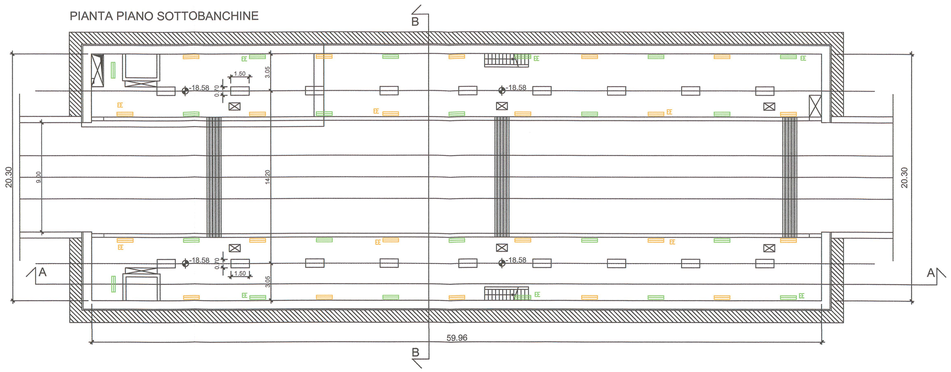

PIANTA PIANO INTERMEDIO

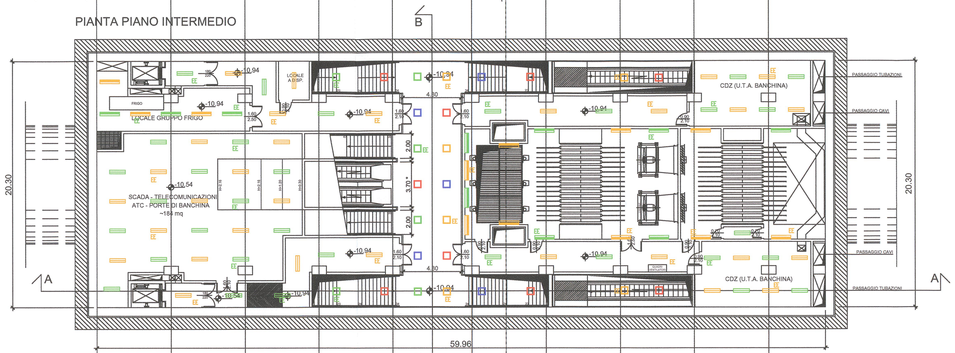

PIANTA PIANO VASCHE

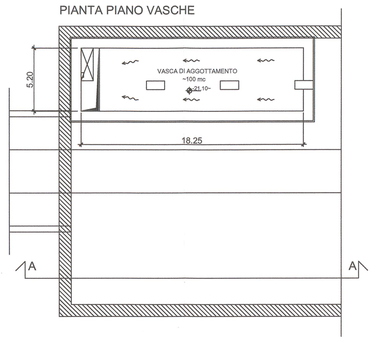

PIANTA PIANO BANCHINE

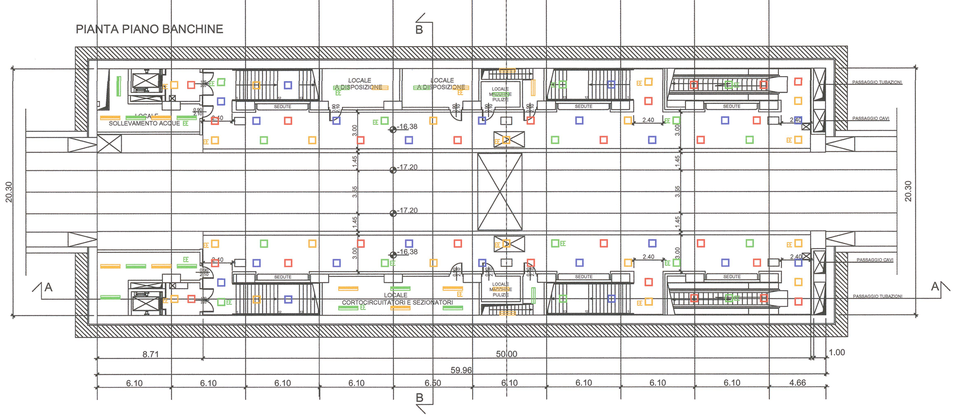

LEGENDA

	Apparecchio illuminante 25 W LED in acciaio inox–vetro satinato IP55 IK08 Luce Sicurezza – Circuito 1
	Apparecchio illuminante 50 W LED in acciaio inox–vetro satinato IP55 IK08 Luce Sicurezza – Circuito 1
	Apparecchio illuminante 60 W LED in acciaio inox–vetro satinato IP55 IK08 Luce Sicurezza – Circuito 1
	Apparecchio illuminante 25 W LED in acciaio inox–vetro satinato IP55 IK08 Luce Sicurezza – Circuito 2
	Apparecchio illuminante 50 W LED in acciaio inox–vetro satinato IP55 IK08 Luce Sicurezza – Circuito 2
	Apparecchio illuminante 60 W LED in acciaio inox–vetro satinato IP55 IK08 Luce Sicurezza – Circuito 2
	Apparecchio illuminante 30 W LED in acciaio – diffusore opale IP43 Luce Normale – Circuito 1
	Apparecchio illuminante 30 W LED in acciaio – diffusore opale IP43 Luce Normale – Circuito 2
	Apparecchio illuminante 30 W LED in acciaio – diffusore opale IP43 Luce Sicurezza – Circuito 1
	Apparecchio illuminante 30 W LED in acciaio – diffusore opale IP43 Luce Sicurezza – Circuito 2
	Apparecchio illuminante 20 W LED IP40
EE	Apparecchio illuminante dotato di batteria autonoma
	Presa IEC 309–2P+T–230V–16A con IMT 16A e presa IEC 309–3P+T–400V–32A IMT da 32A Le prese sono protette a monte da un interruttore differenziale da 32A – Idn = 0,03A
	Presa IEC 309–2P+T–230V–16A con IMT 16A e presa bipolare 230V–16A Le prese sono protette a monte da un interruttore differenziale da 16A – Idn = 0,03A
	Presa di corrente bipolare 16A con calotta di protezione IP65
	Rivelatore ottico di fumo
	Rivelatore ottico di fumo con led di segnalazione entro spazio nascosto (pavimento flottante, controsoffitto, vano ascensore, cassone scala mobile, ecc...)
RE	Targa di allarme ottica–acustica di allarme incendio a norma UNI 9575
	Pulsante di segnalazione manuale di incendio
RI	Centralina di allarme impianto rilevazione incendi

Milano — Comune di Milano

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

PROLUNGAMENTO M5 A MONZA

CUP : B94D17000000001

PPM_CDM_01

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano

Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. FRANCESCO VENZANO
Ordine degli Ingegneri Milano

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DOTT. ING. MASSIMILIANO BRANCA
Ordine degli Ingegneri Milano

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DOTT. ING. MARCO BRAMANTI
Ordine degli Ingegneri Milano

Aggior.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
2	LUG 2018	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA					
0	15/06/2018	EMISSIONE				M.Branca	M.Bram

Collaborazione alla progettazione
Rif.

Scala grafica

Titolo

STAZIONE TIPO
DISPOSIZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala		Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	594x1050	1:100		DM	0	P	I	IE0	0222	